

关于五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程 项目社会稳定风险评估的信息公示

根据《重大行政决策程序暂行条例》（中华人民共和国国务院令 2019 年第 713 号）、国家发展改革委《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492 号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于全面推进和深化广东省重大决策社会稳定风险评估工作的意见〉的通知》（粤办发〔2015〕15 号）的要求，现对五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程项目社会稳定风险评估工作对社会公众进行信息公告，并征询利益相关者在社会稳定风险方面的意见和建议。

一、建设项目的名称及概要

项目名称：五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程项目

项目地点：五华县水寨镇七都村示范农场东侧

建设单位：五华粤海碧源环保有限公司

项目概况：五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程项目位于原厂区一、二期用地红线范围内，用地面积 13452.5m²，扩建规模为 4.0 万 t/d，采用“改良 AAO 工艺+滤布滤池工艺”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准较严值；并敷设配套管网将琴江新城片区污水收集于琴江东岸后由新建 4#泵站直接提升至县城污水处理厂；同时为了减少能耗，对原有 1#、2#、3#泵站实行并联运营，对原 1#、2#、3#泵站的工艺设备进行升级改造，在进水渠增设粉碎型格栅，并更换所有原有水泵及配套电气自控设备。

本项目配套管网工程拟建 DN500~DN1100 污水管总长 10.6km，服务范围 3.60km²，管道主要分为 4 段，分别为 A 线(琴江东岸从琴江大桥至新建 4#提升泵站段重力管)B 线(新建 4#提升泵站出水处至过河段压力管)，C 线(五华江西岸 2#泵站过河段至县城污水厂段压力管)，D 线(五华江西岸 1#泵站过河段至 3#泵站出水管压力管)。此外，还新建一座规模为 3.4 万 m³/d 污水提升泵站，即新建 4#泵站。项目总平面布置见附图 1。

二、建设单位及联系方式

建设单位：五华粤海碧源环保有限公司

联系电话：18814385790

联系人：陈工

三、社会稳定风险分析单位及联系方式及联系方式

分析单位：梅州森淼环保科技有限公司

联系地址：梅州市梅江区江南滨江路 07 栋首层 1 号店

联系电话：15766218360

联系人：温工

电子邮件：mzsmhb@163.com

四、征求公众意见的范围、主要事项、方式和日期

（一）范围

项目建设影响范围内各乡镇村委会基层组织和村民以及相关单位。

（二）主要事项

本次公众参与重点是征求项目实施对群众生产生活、生态环境以及经济社会发展等方面的意见，包括利益相关者诉求、对项目建设的态度、影响社会稳定的风险因素、防范化解社会稳定风险的措施和应急预案等，以及对五华县城污水处理厂三期扩建工程及配套管网工程项目社会稳定风险评估工作的意见和建议。

（三）公众参与方式及日期


10 天内公众可以通过电话、电子邮件、寄送信件或者其他方式向建设单位和评估单位提交意见。



五华粤海碧源环保有限公司

2022 年 3 月 1 日



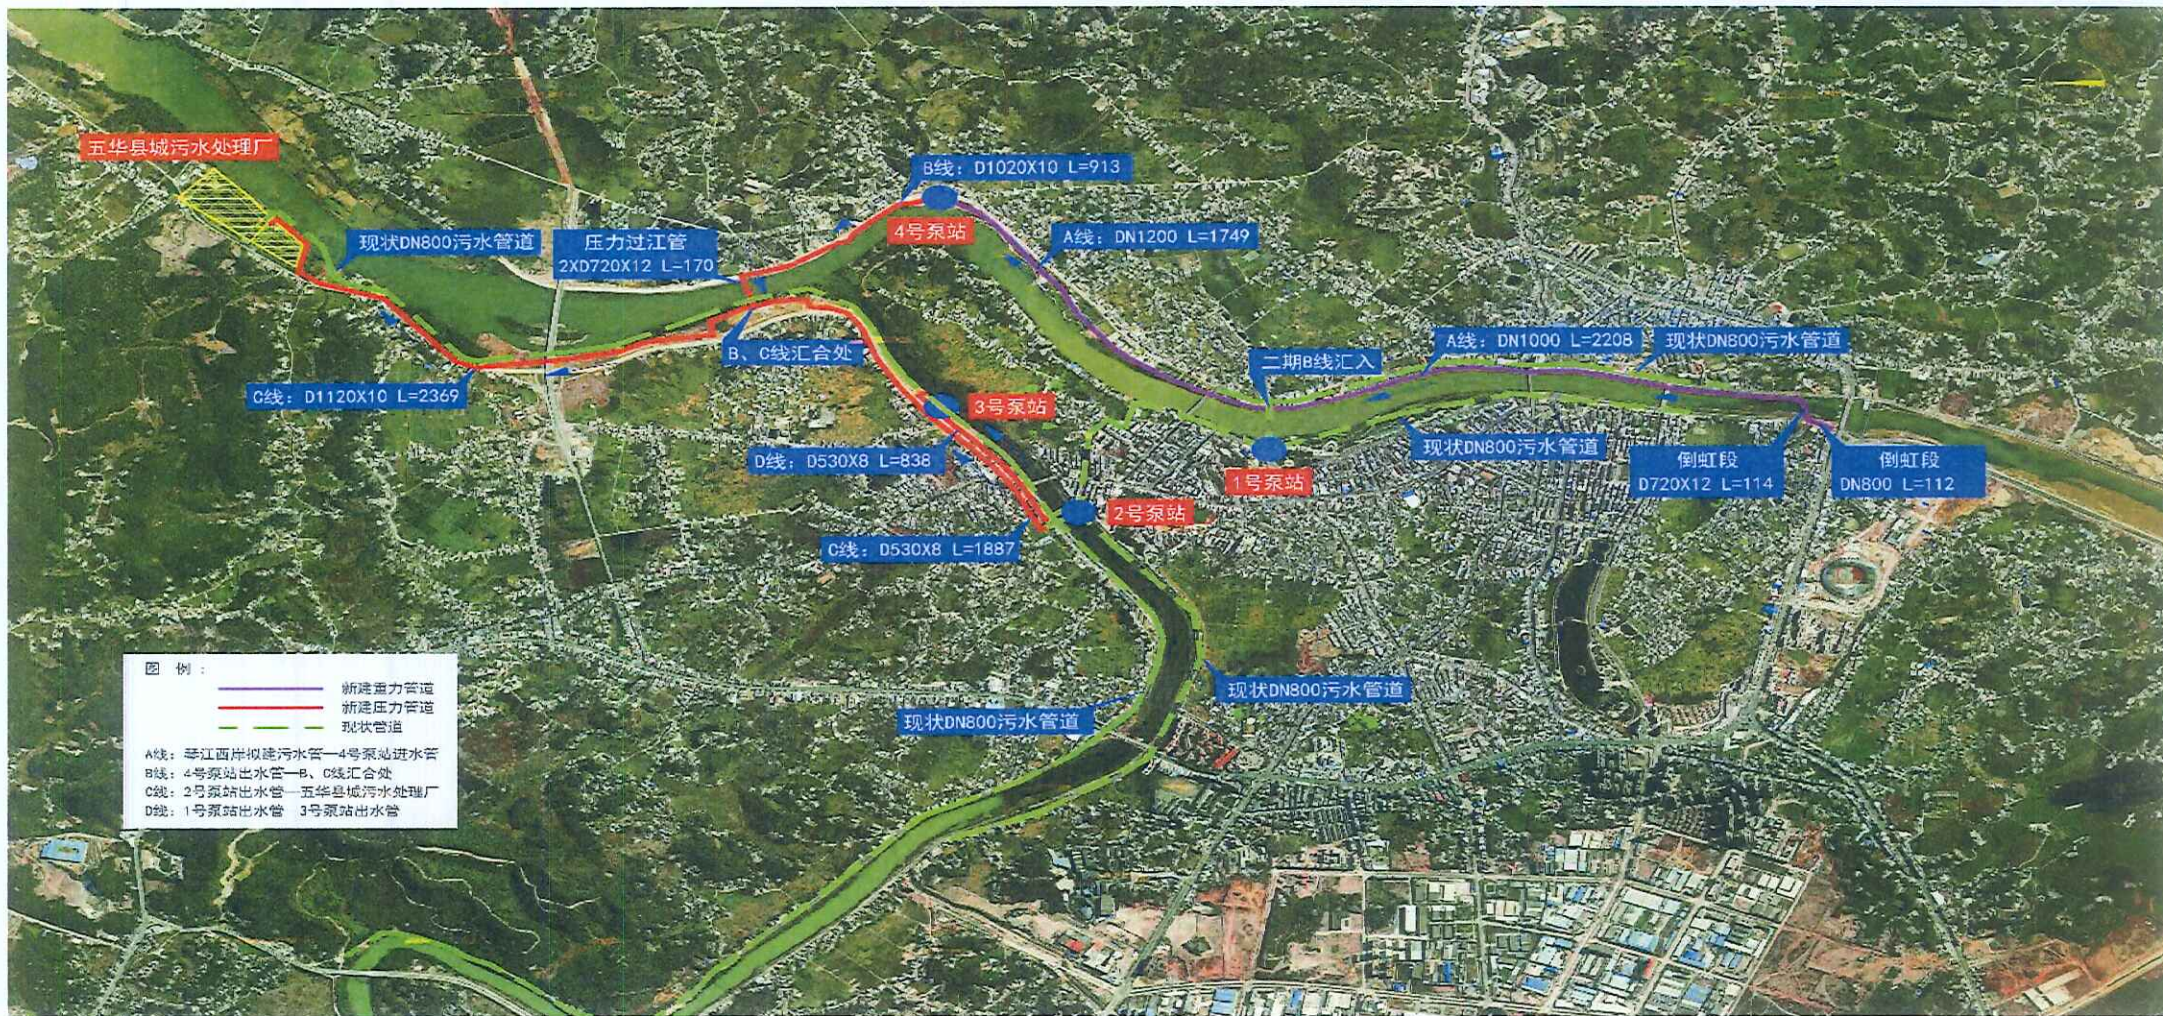

附图1 项目总平面布置图