

# 梅州市五华县横陂镇 57MW 农光互补光伏电站项目 社会稳定风险分析报告公示

根据《重大行政决策程序暂行条例》（中华人民共和国国务院令 2019 年第 713 号）、国家发展改革委《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492 号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于全面推进和深化广东省重大决策社会稳定风险评估工作的意见〉的通知》（粤办发〔2015〕15 号）的要求，现对梅州市五华县横陂镇 57MW 农光互补光伏电站项目社会稳定风险分析工作对社会公众进行信息公告，并征询利益相关者在社会稳定风险方面的意见和建议。

## 一、建设项目的名称及概要

**项目名称：**梅州市五华县横陂镇 57MW 农光互补光伏电站项目（以下简称“本项目”）

**项目性质：**新建

**建设地点：**广东省梅州市五华县横陂镇华阁村一村片、二村片、三村片，增华村禾割坑、东深坑、大嶺岗、增坑里、纯坑里，长塘村 山塘里、凹里下，场址区地理中心坐标为东经 115° 44'42.37"~ 115° 45'53.37"，北纬 23°49'30.38"~ 23°50'11.35"。

**建设单位：**梅州市粤智新能源科技有限公司

**建设内容及规模：**经业主提供资料，本项目占地 945333m<sup>2</sup>（1417 亩），总建筑面积 4700 m<sup>2</sup>；其中建设 1 栋 4700 m<sup>2</sup> 的设备楼，1 座 110kV 升压站，升压站布置于光伏场区东侧华阁村，占地约 3200 m<sup>2</sup>，即 4.80 亩（升压站现场测绘、规划设计成果已上报至五华县自然资源局空间规划，但地块不符合现行土地利用总体规划，待调规完成后将进行办理农转用、供地等相关手续）；本项目初步设计直流装机规模 77.868MW<sub>p</sub>，交流装机容量 57 MW，以 3 回 35kV 集电线路接入新建 110kV 升压站；集电线路均采用铝合金电缆，场址区域地块内直埋敷设，地块之间采用架空钢芯铝绞线连接。

**投资规模：**工程静态投资为 37426.23 万元，单位千瓦静态投资 4806.37 元/kW；动态投资为 37770.55 万元，单位千瓦动态投资为 4850.59 元/kW。

## 二、建设单位及联系方式

建设单位：梅州市粤智新能源科技有限公司

联系电话：钟工

联系人：18319298153

## 三、社会稳定风险分析单位及联系方式

分析单位：梅州森淼环保科技有限公司

联系地址：梅州市江南滨江路 07 栋首层 1 号店

联系电话：15766218360

联系人：温工

电子邮件：mzsmhb@163.com

## 四、征求公众意见的范围、主要事项、方式和日期

### （一）范围

项目建设影响范围内的公众及利益相关群体。

### （二）主要事项

本次公众参与重点是征求项目实施对群众生产生活、生态环境以及经济社会发展等方面的意见，包括利益相关者诉求、对项目建设的态度、影响社会稳定的风险因素、防范化解社会稳定风险的措施和应急预案等，以及对本次公众意见调查工作的建议。


### （三）公众参与方式及日期

10 个工作日内公众可以通过电话、电子邮件、寄送信件或者其他方式向建设单位和分析单位提交意见。

梅州市粤智新能源科技有限公司

2022 年 07 月 27 日



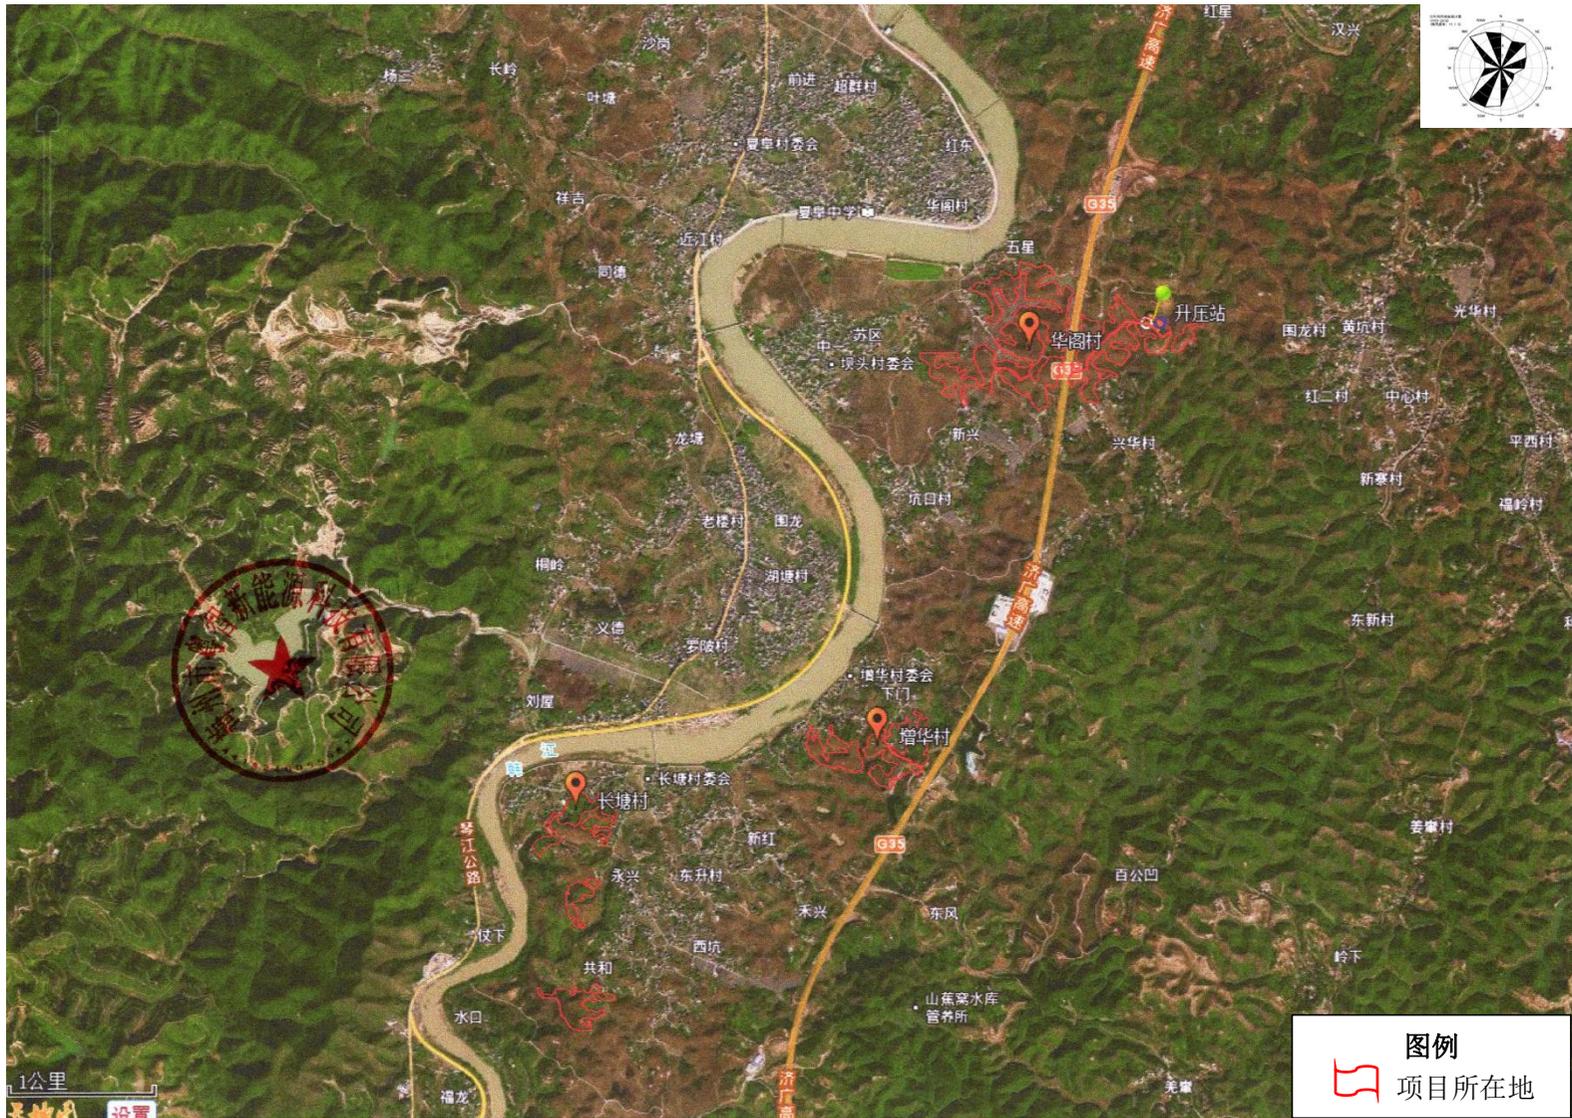

梅州市粤智新能源科技有限公司拟用地影像图（华阁村）



1:2,000